
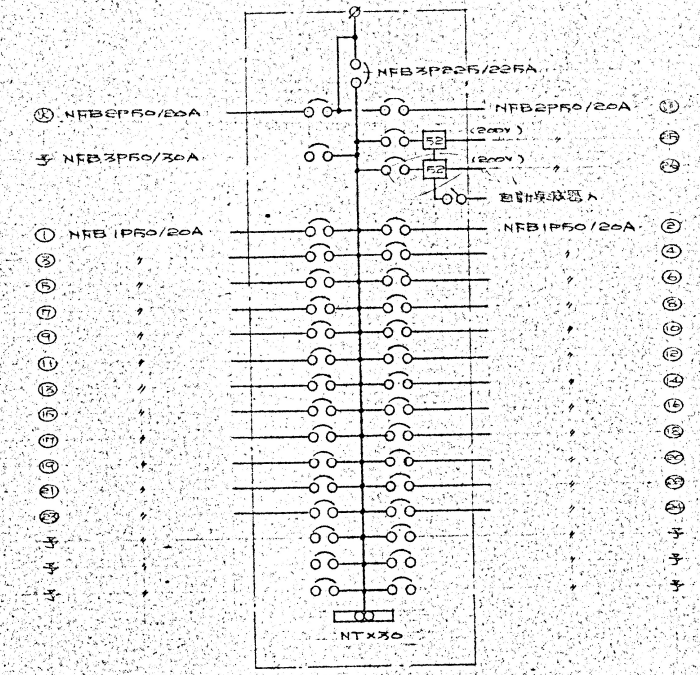


全解体撤去処分

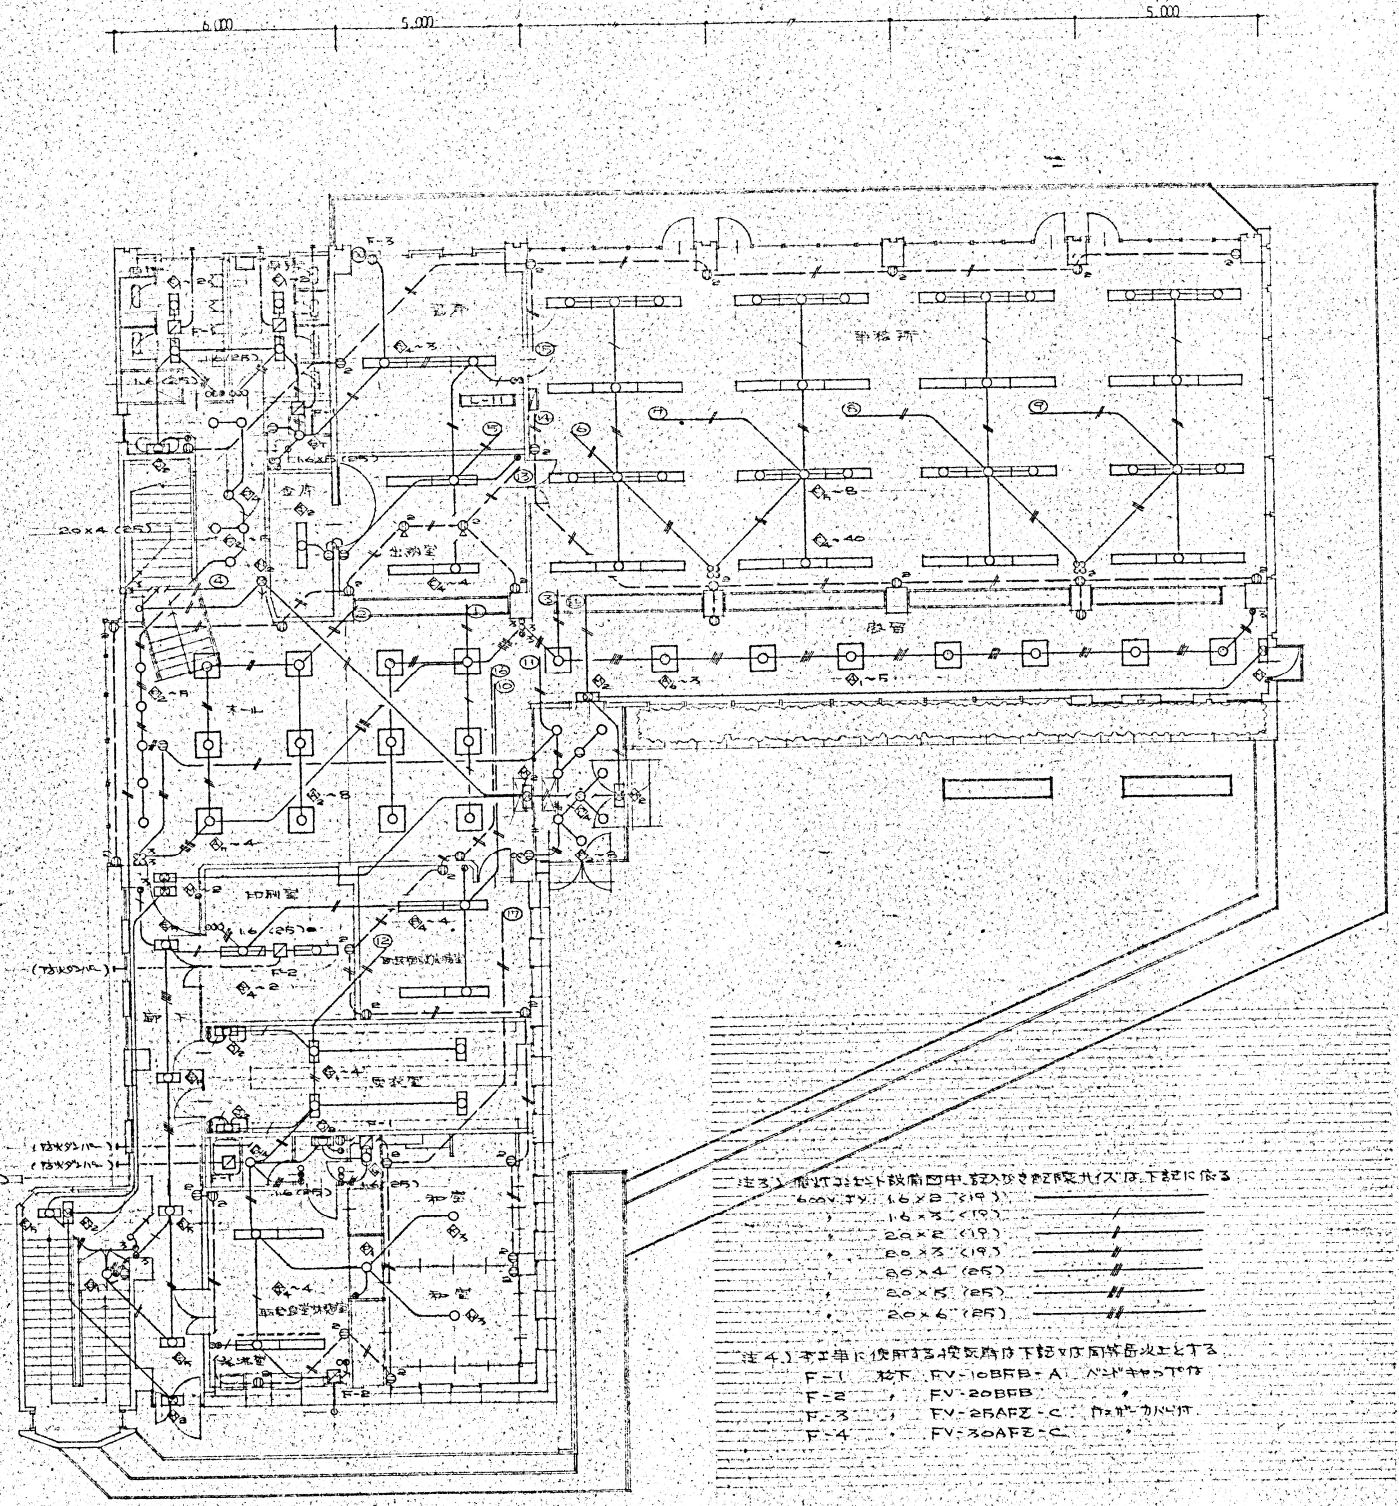

注3. 配線図中の配線は、下記の通りとする。
400V・3W (16×2 (19))
100V・3W (16×2 (19))
200V・2W (19)
200V・3W (19)
200V・4W (25)
200V・5W (25)
200V・6W (25)

注4. 本工事に使用する配線は、下記の通りとする。
F-1 200V・3W・FV-10BFB-A (16×2 (19))
F-2 200V・2W・FV-20BFB (16×2 (19))
F-3 200V・3W・FV-25AFZ-C (16×2 (19))
F-4 200V・4W・FV-30AFZ-C (16×2 (19))

1階平面図 1:100

熊山支所舎新築	工事種別
電気設備図	図番 80
電気設備図	図番 80
電気設備図	図番 80

凡例	変更	年月日	DATE	CHECK1	CHECK2	TITLE	No.
						熊山支所解体工事	
			No.	PL	DR	NAME	
						電気設備図 8	
						SCALE 1/100	
						A2版 71%	
						A3版 50%	
						K-86	